

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

हाथरस

पत्र सं०-सीएफओ०- हा०/अ०सु०-स्कूल/2019/495

दिनांक: फरवरी 26, 2019

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक-

दून पब्लिक स्कूल,

ग्राम मीतई, आगरा रोड,

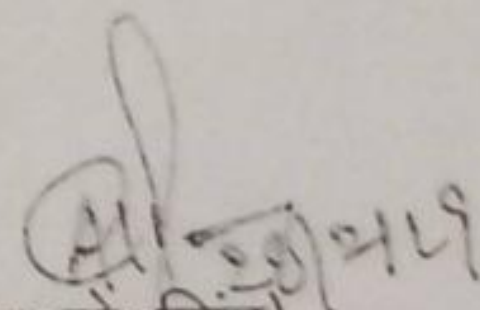
हाथरस।

विषय- विद्यालय में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की उपयोगिता के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

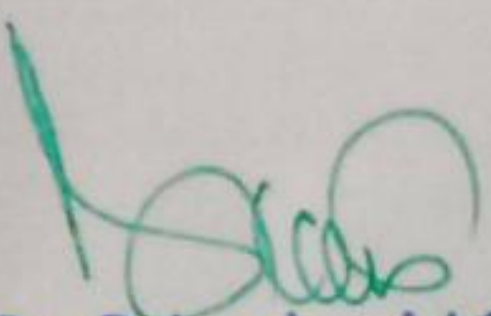
सन्दर्भ- आपके प्रार्थना पत्र संख्या निल, दिनांक-20.02.2019।

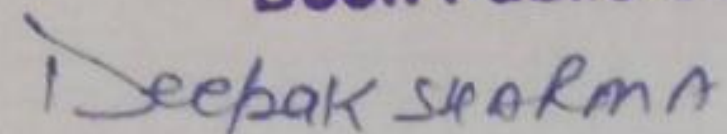
उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2019 के क्रम में आपके विद्यालय में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 25 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन उपकरणों का परीक्षण शुल्क लेखा शीर्षक 0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 60-अन्य सेवायें, 109 व उपशीर्षक 01 के अन्तर्गत चालान संख्या बीएल78982 दिनांक 21.02.2019 के द्वारा राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है। अग्निशमन उपकरणों को कार्यशील दशा में रखना आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा, समय-समय पर स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।

अतः फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है।

  
(ए०के० सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
हाथरस

  
Dr. Priyadarshi Nayak  
Director Principal  
Doon Public School  
Hathras

Doon Public School  
  
Manager

कार्यालय संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस, मुख्यालय  
पत्र संख्या: 2015/14203/एचटीएस/हाथरस/88/जेडी/15  
सेवा में,

उ० प्र०, लखनऊ।  
दिनांक: सितम्बर, 24, 2015

✓ स्वामी/प्रबन्धक,  
दून पब्लिक स्कूल,  
ग्राम मीतई, जनपद हाथरस।

विषय: खसरा नं० 274अ व 274घ, ग्राम मीतई जनपद हाथरस, पर प्रस्तावित मैसर्स, दून पब्लिक स्कूल,  
भवन हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ आपका पत्र संख्या: शून्य

दिनांक: शून्य

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से  
प्रश्नगत भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी हाथरस,  
से सुसंगत मानकों के अनुसार कराया गया, तो उनकी संस्तुति आख्या दिनांक: 18.09.2015 एवं मुख्य  
अग्निशमन अधिकारी अलीगढ़ की परिशीलन संस्तुति आख्या दिनांक: 18.09.2015 तथा उपनिदेशक फायर  
सर्विस, आगरा परिक्षेत्र आगरा, की परिशीलन संस्तुति आख्या दिनांक: 20.09.2015 का परिशीलन  
अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तो निम्न विवरण पाया गया:-

1-भवन की संरचना:-

- 1-कुल भूखण्ड ऐरिया-16802.64 वर्गमीटर।
- 2-प्रस्तावित लोअर भूतल कवर्ड ऐरिया-1962.09 वर्गमीटर।
- 3-प्रस्तावित अपर भूतल कवर्ड ऐरिया-1962.09 वर्गमीटर।
- 4-प्रस्तावित प्रथम व द्वितीय तल प्रत्येक का कवर्ड ऐरिया 1962.09 वर्गमीटर।
- 4-भवन की उँचाई 14.90 मीटर।

2-भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० की बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत  
वर्गीकृत किया गया है।

3-ढोँचागत व्यवस्थायें:-

- 1- पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 12.10 मीटर रोड की चौड़ाई है।
- 2- प्रवेश द्वार:-प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.50 मीटर जो मानक के अनुसार है।
- 3- सैटबेक-

- अ- अग्रभाग- 38.5 मी०।
- ब- पृष्ठ भाग- 10.9 मी०।
- स- पार्श्व-प्रथम- 06.00 मी०।
- द- पार्श्व-द्वितीय- 06.00 मी०।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन नियमावली के अनुसार है। सैटबेक सदैव अवरोधमुक्त रखे  
जायेंगे। सैटबेक में किसी प्रकार का रथाई/अरथाई निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

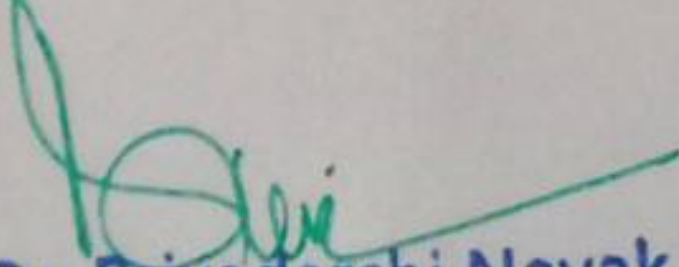
4-निकास मार्ग-प्रश्नगत भवन में 03 स्टेयरकेस जिनकी प्रत्येक की चौड़ाई 02.00 मीटर है, जिनकी फ्लोर  
से समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

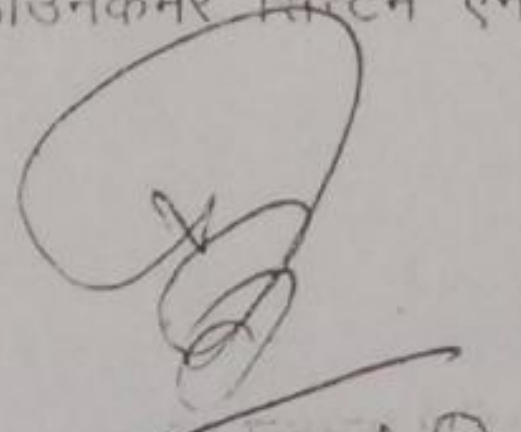
5-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन  
व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1-होजरील:-भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई०एस०-3844 के मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।

2-डाउनकमर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में डाउनकमर सिस्टम एन०बी०सी०-2005 के मानकों के अनुरूप  
प्रस्तावित है।

क्रमशः पेज नं० 02 पर ..

  
Dr. Priyadarshi Nayak  
Director Principal  
Doon Public School  
Hathras

  
24/9


Doon Public School  
Manager

Deepak SHARMA

- 3-हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम:-भवन में मैनुअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।
- 4-टेरेस टैंक:-प्रश्नगत भवन के टेरेस पर टेरेस टैंक 10,000 लीटर क्षमता का प्रस्तावित है।
- 5-टेरेस पम्प:-प्रश्नगत भवन के टेरेस टैंक के पास टेरेस पम्प क्षमता 450 एल0पी0एम0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 के अनुसार प्रस्तावित है।
- 6-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):-भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्रस्तावित है।
- 7-एग्जिट साइनेज:-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज स्थापित किये जाना प्रस्तावित है।
- 8-पी0ए0 सिस्टम:-पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में वॉछनीय है।

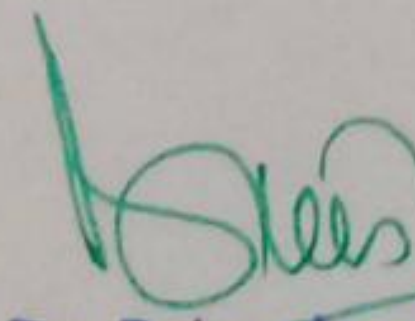
अतः खसरा नं0 274अ व 274घ, ग्राम मीतई, जनपद हाथरस, पर प्रस्तावित मैसर्स, दून पब्लिक स्कूल, भवन हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे, तथा भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

  
(पी0के0सूव)  
संयुक्त निदेशक,  
फायर सर्विस मुख्यालय,  
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।
- 2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अलीगढ़।
- 3-जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
- 4-अग्निशमन अधिकारी, हाथरस।

  
Dr. Priyadarshi Nayak  
Director Principal  
Doon Public School  
Hathras

Doon Public School  
Manager

Deepak Sharma